


**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

- LrN
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
  - >60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

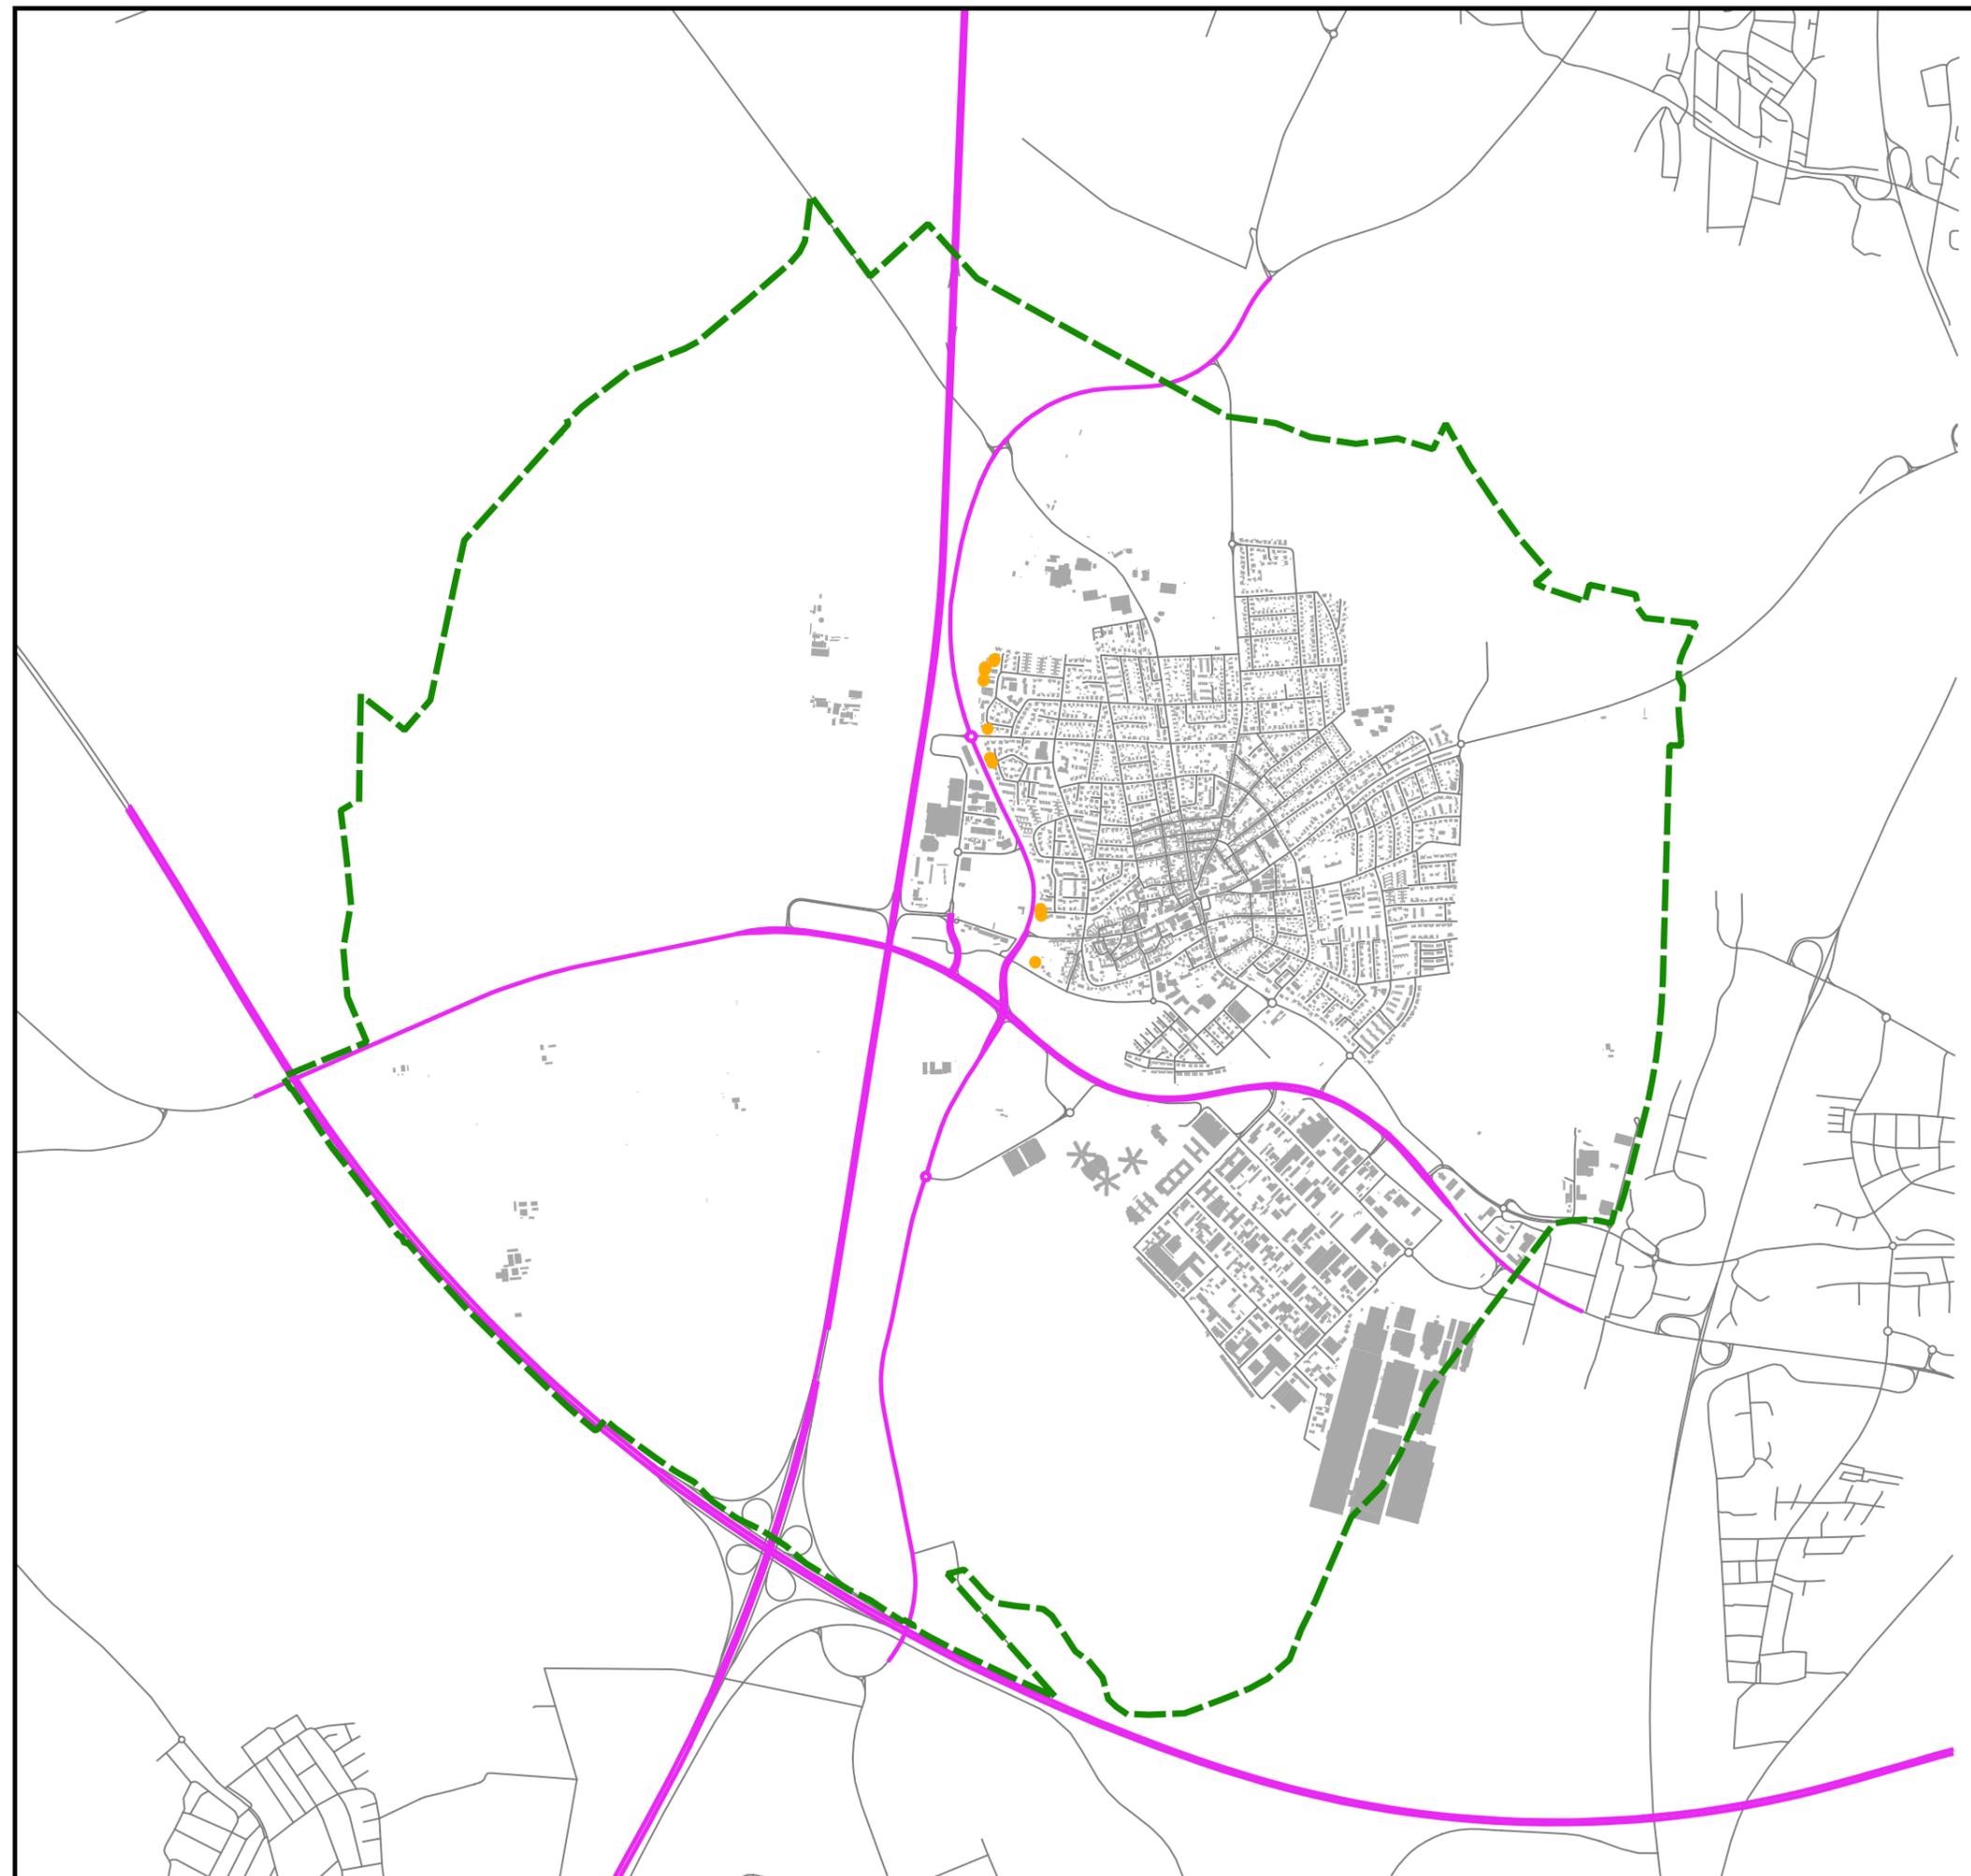

Auf DIN A3 in Maßstab 1:25.000 08/2020

**STADT WALLDORF**  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE **2.4**  
LÄRMAKTIONSPLANUNG



**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

- LrN**
- 50-55 dB(A)
  - 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
  - 60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)**
- Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Schule
  - Krankenhaus
  - Kindergarten




Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 03/2021

**STADT WALLDORF  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE  
LÄRMAKTIONSPLANUNG 2.4.1**

**KOEHLER & LEUTWEIN**  
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

- LrN**
- 50-55 dB(A)
  - 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
  - 60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)**
- Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Schule
  - Krankenhaus
  - Kindergarten

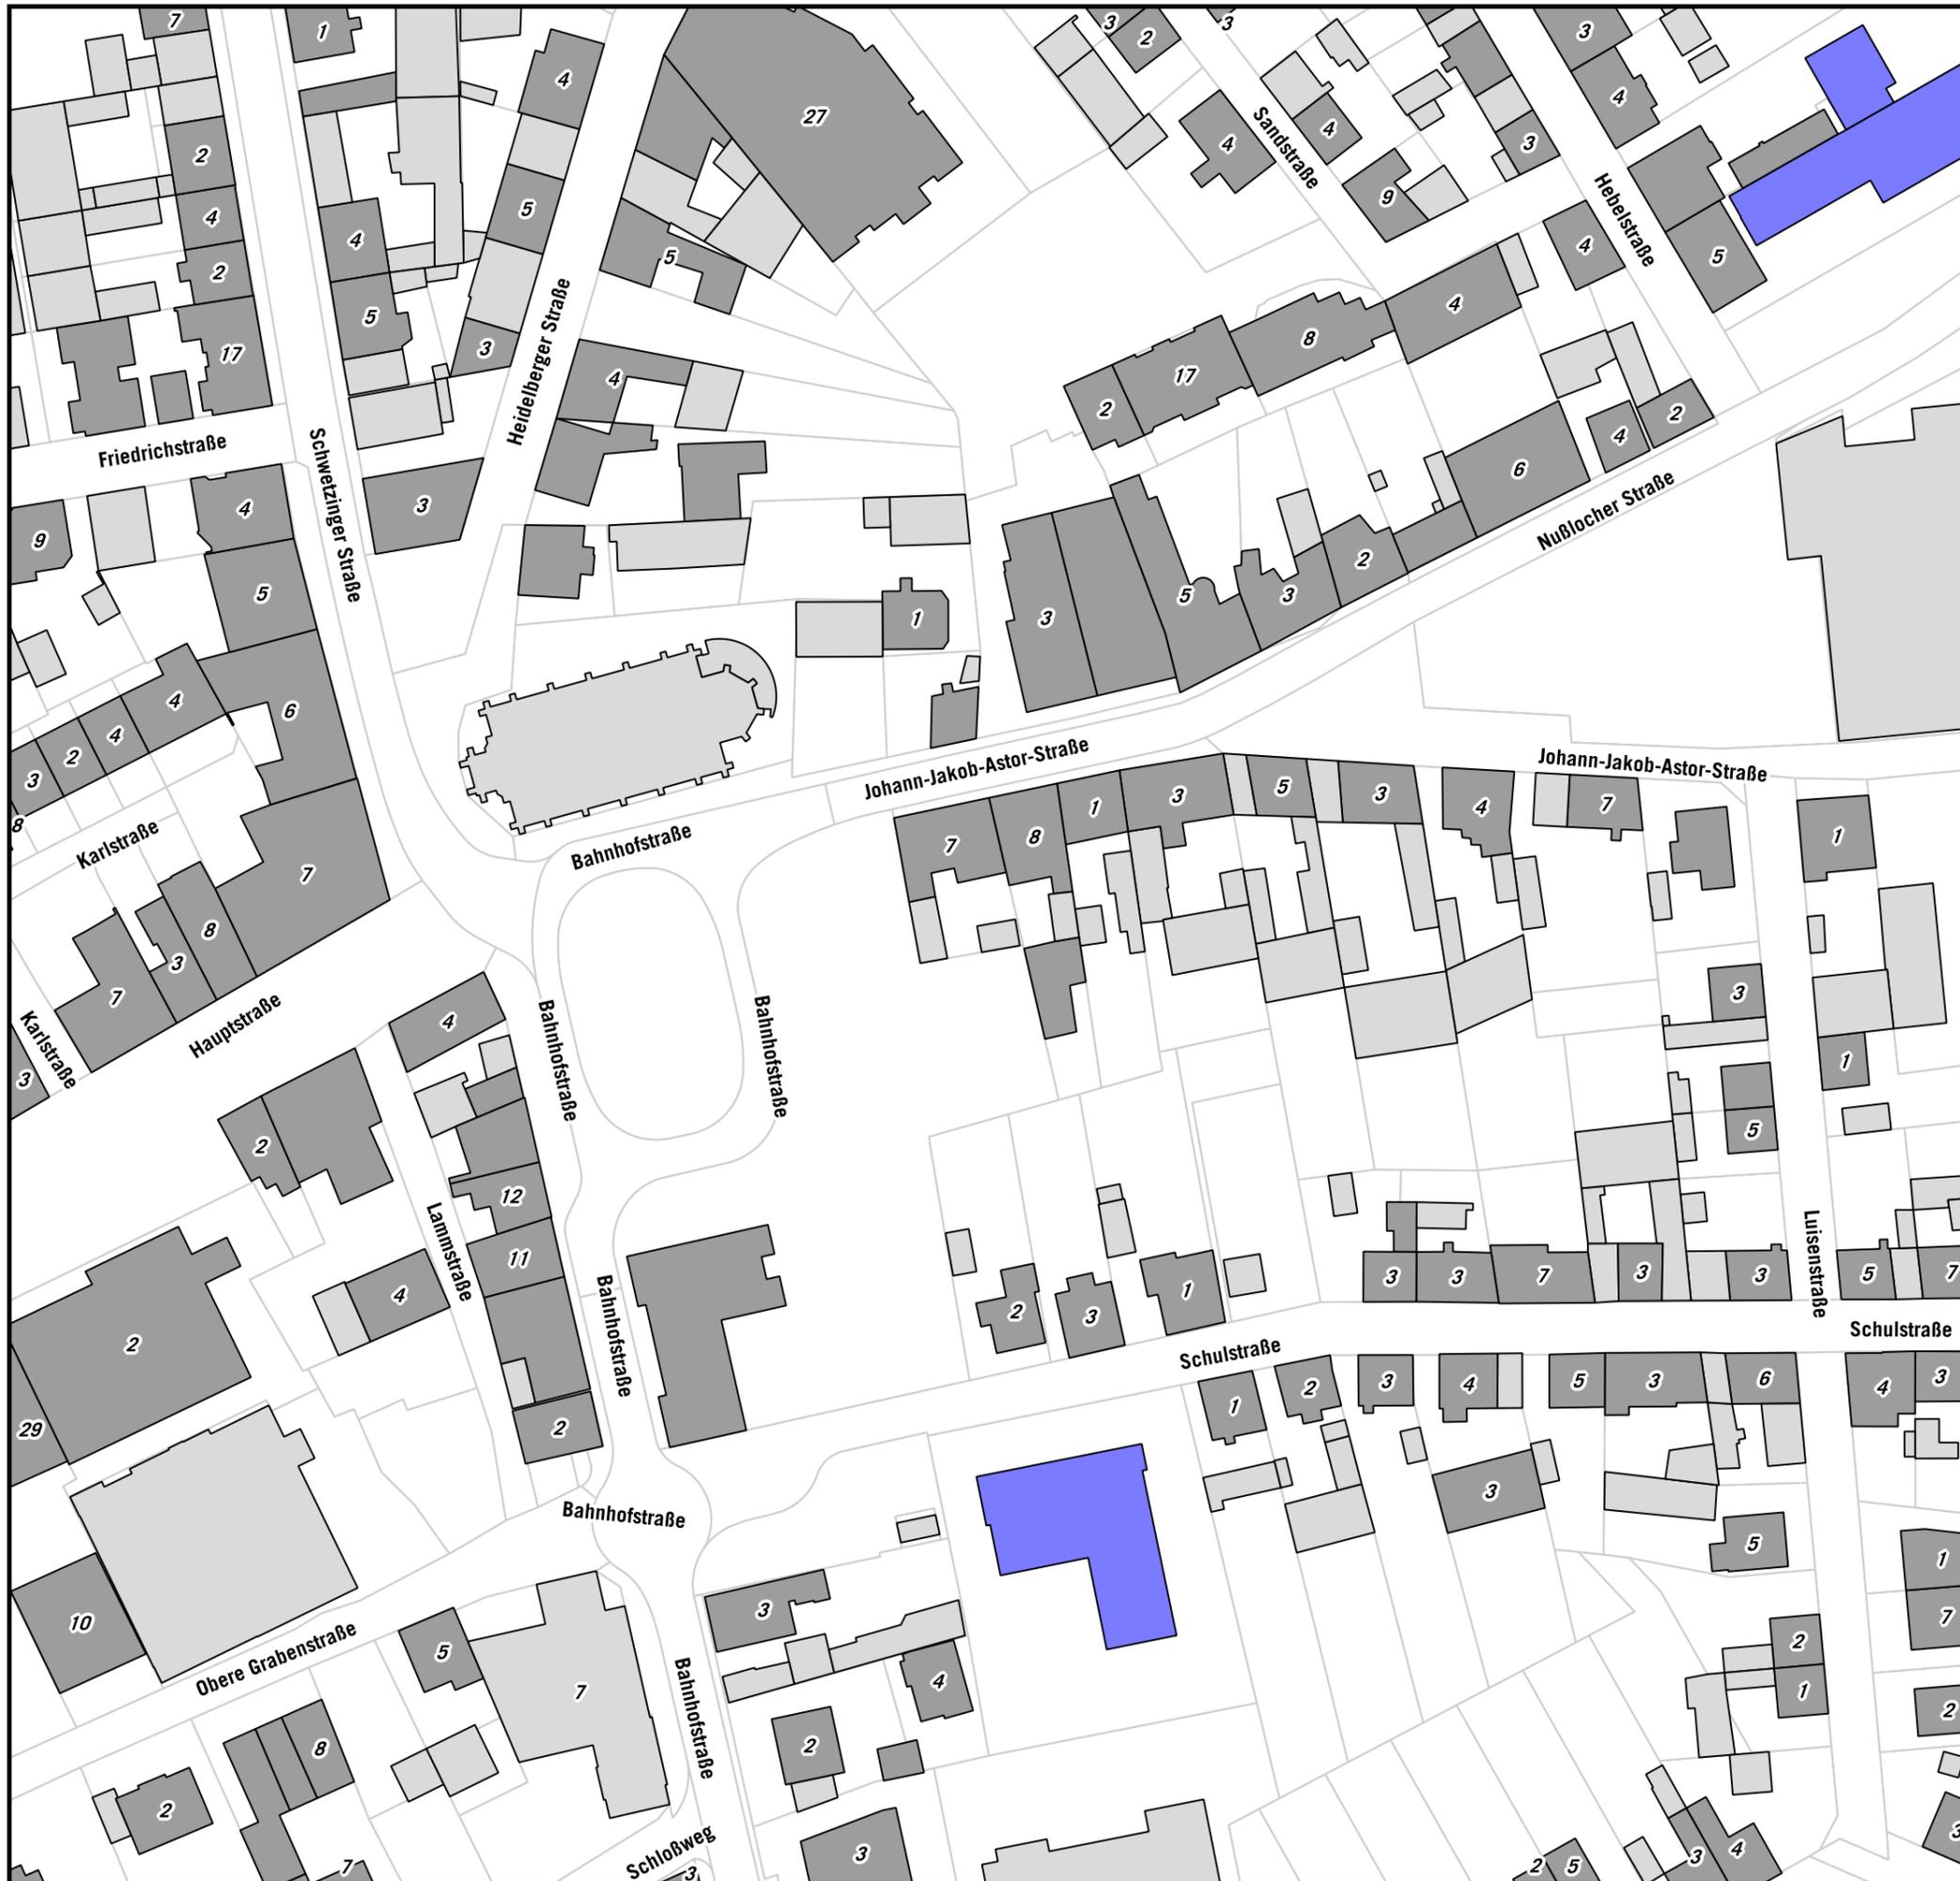


Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 03/2021

**STADT WALLDORF  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE  
LÄRMAKTIONSPLANUNG** **2.4.2**

**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

- LrN**
- 50-55 dB(A)
  - 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
  - 60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)**
- Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Schule
  - Krankenhaus
  - Kindergarten

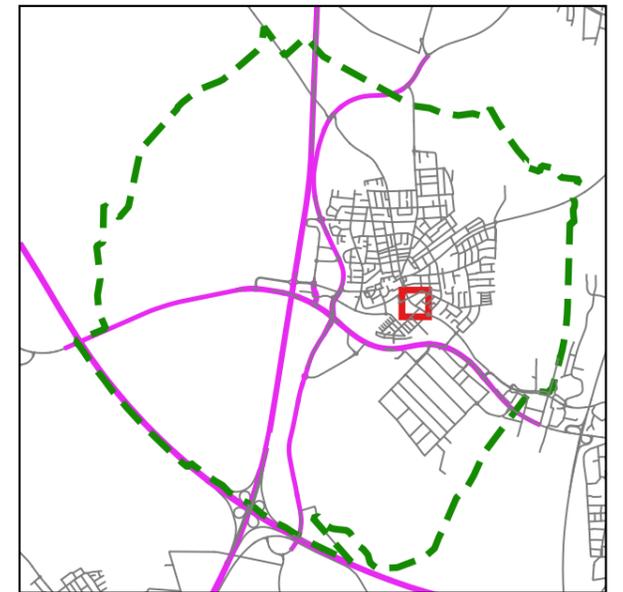


Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

03/2021

**STADT WALLDORF  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE  
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

**2.4.3**

**KOEHLER & LEUTWEIN**  
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



Das Gebäude Bahnhofstraße 30 mit 48 gemeldeten Bewohnern, wurde nachträglich in den dargestellten Kartenausschnitt eingefügt. Zum Zeitpunkt der Kartierung existierte es noch nicht, jedoch ist aufgrund seiner Lage anzunehmen, dass auch dort die Immissionen über 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts liegen.





**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

- LrN**
- 50-55 dB(A)
  - 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
  - 60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018
- Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)**
- Hauptgebäude
  - Nebengebäude
  - Schule
  - Krankenhaus
  - Kindergarten



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000 03/2021

**STADT WALLDORF  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE  
LÄRMAKTIONSPLANUNG** **2.4.4**

**KOEHLER & LEUTWEIN**  
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

LrN

- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- 60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

03/2021

**STADT WALLDORF  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE  
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

**2.4.5**

**KOEHLER & LEUTWEIN**  
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

LrN

- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- 60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten




Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

03/2021

**STADT WALLDORF  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE  
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

**2.4.6**

**KOEHLER & LEUTWEIN**  
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

LrN

- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- 60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten




Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

03/2021

**STADT WALLDORF  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE  
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

**2.4.7**

**KOEHLER & LEUTWEIN**  
Ingenieurbüro für Verkehrswesen



**HÖCHSTE FASSADENPEGEL  
STRASSENVERKEHRSLÄRM  
RLS-90  
NACHTZEITRAUM (22-06 Uhr)  
KARTIERUNG LUBW**

LrN

- 50-55 dB(A)
- 55-60 dB(A) - Vordringlicher Bedarf >2018
- 60-63 dB(A) - Vordringlicher Bedarf <2018

Gebäude (mit gemeldeten Bewohnern)

- Hauptgebäude
- Nebengebäude
- Schule
- Krankenhaus
- Kindergarten



Auf DIN A3 in Maßstab 1:1.000

03/2021

**STADT WALLDORF  
EU-UMGEBUNGSLÄRMRICHTLINIE  
LÄRMAKTIONSPLANUNG**

**2.4.8**

**KOEHLER & LEUTWEIN**  
Ingenieurbüro für Verkehrswesen

